

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: ooopn_ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 34

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вечерняя сменная общеобразовательная школа" (МБОУ ВСОШ).

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице ИО директора Баранниковой Т.И.

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. от 09.03.2021 года, № 35, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

«06» Апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

«13» Апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

проведена плановая, выездная проверка Старшим инспектором ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Бунаковым Р.В. на объекте защиты: территории здания и помещений дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд. Строителей, 7.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Преподавателем-организатором ОБЖ Чернозипунниковой Ириной Сергеевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	При разделении административного здания на зоны оповещения людей о пожаре, между помещениями для образовательной деятельности и административными помещениями должна разработать специальную очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в различных помещениях здания.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 84 части 4 - 6. СП 3.13130.2009 п. 4.2.	01.02.2022 г.	

2	В пристрое, через который осуществляется главный вход в помещение школы, потолочное перекрытие между вторым и третьим этажом выполнить с пределом огнестойкости не менее чем REI-45 (противопожарными третьего типа).	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 части 1-2. СП 2.13130.2020 п. 6.5.5.	01.02.2022 г.	
---	---	--	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Бунаков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» Апреля 2021 г.

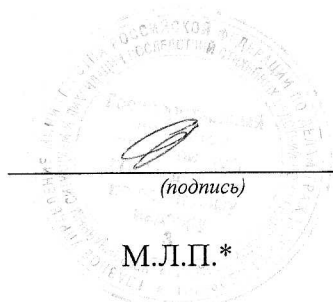

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

ИО директора МБОУ ВСОШ Баранникова Т.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«13» Апреля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: МЧС России (495) 400-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.